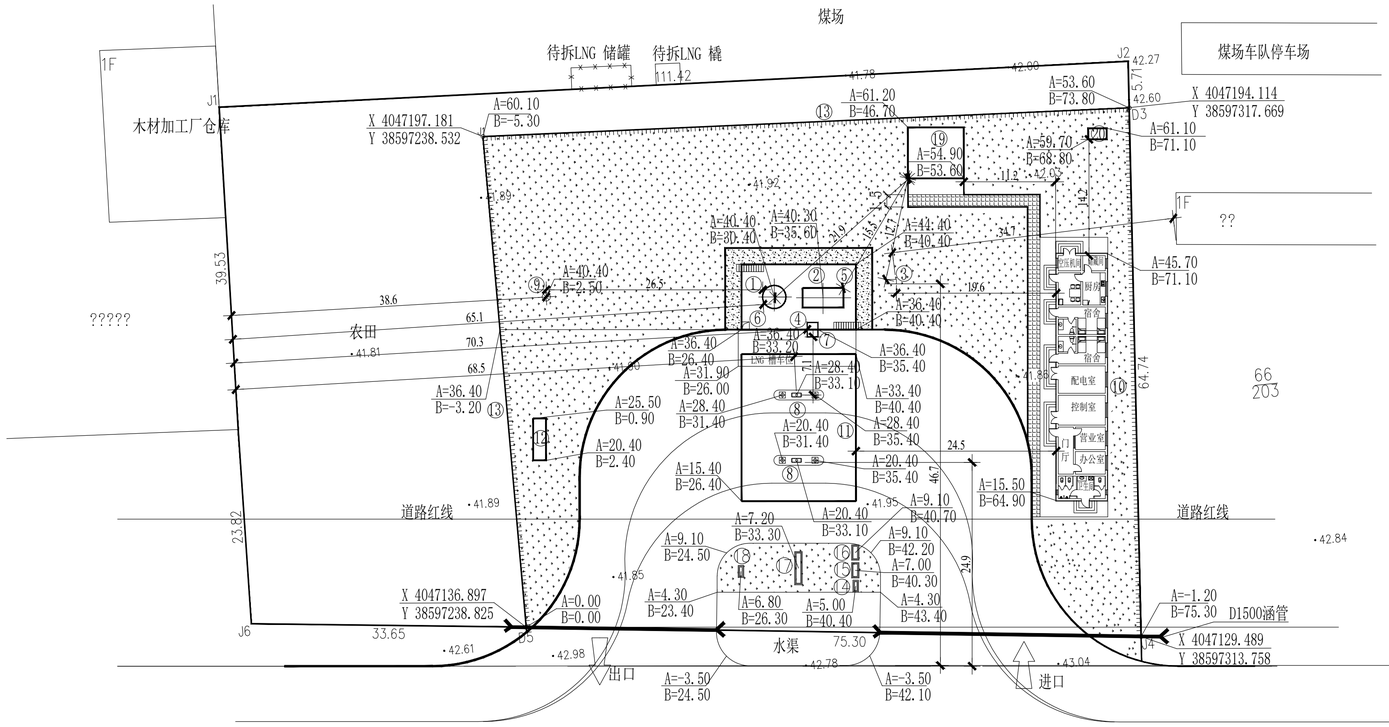

图 例

绿化　　混凝土场地　　建北 北

新建建构筑物　　拆除线　　建北与北的夹角为2度13分9.4秒

钢筋混凝土涵管　　方砖场地

说 明

1.本工程设计为三级加气站，属于甲类危险场所。

2.图中大地坐标由业主提供，为80年西安坐标系。

3.图中坐标为建筑坐标，坐标基点为围墙西南角点，A=0.00，B=0.00；
相当于大地坐标 X=4047136.897，Y=38597238.825,坐标基点以外墙计。

4.本站总图布置依据甲方提供的地形图以及以下规范：
《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012；
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006。

5.图中的尺寸标注以m为单位。道路转弯半径除标注外为18m（以中心计）。

6.站内不得种植油性植物。

7.水渠两侧护岸做法见-04图。

编号	名称及规格	单位	数量	单体文件号	备注
20	杆变	座	1		新建
19	深井泵房	座	1		新建
18	出口箭头	座	1		新建
17	中国石油标志牌	座	1		新建
16	禁止牌	座	1		新建
15	需知牌	座	1		新建
14	入口箭头	座	1		新建
13	围墙(高2.2m)	米	204		新建
12	化粪池	座	1		新建
11	罩棚	座	1		新建
10	站房	座	2		新建
9	放散管	具	1		新建
8	LNG加气机	台	2		新建
7	卸车口	处	1		新建
6	泄水井	个	1		新建
5	防护堤,堤内高度为 m	米	44		新建
4	卸车组件	套	1		新建
3	BOG气化调压撬	台	1		新建
2	LNG卸车泵橇	座	1		新建
1	立式LNG储罐 $60m^3$	座	1		新建

设 备 材 料 表

中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司

设计证书号 A111001641　　勘察证书号 010065-kj

制图		广平东王封LNG加气站工程
设计		总图
校对		平面布置图
审核		
审定		

阶段	施工图	CADD号	DD13095-DWG-0000总01-01
比例	～	文件号	DWG-0000总01-01
日期	2013.06.28	项目号	CPENC-DD13095　1 版

日期 | 签署 | 专业 | 日期 | 签署 | 专业 | 审核 | 修改 | 日期 | 页次 | 修改号 | 次数